


# 横須賀市はまゆう会館 舞台照明設備図 1/100

〒238-0031 横須賀市衣笠栄町 1-47

TEL.046-852-1166 FAX.046-852-1180

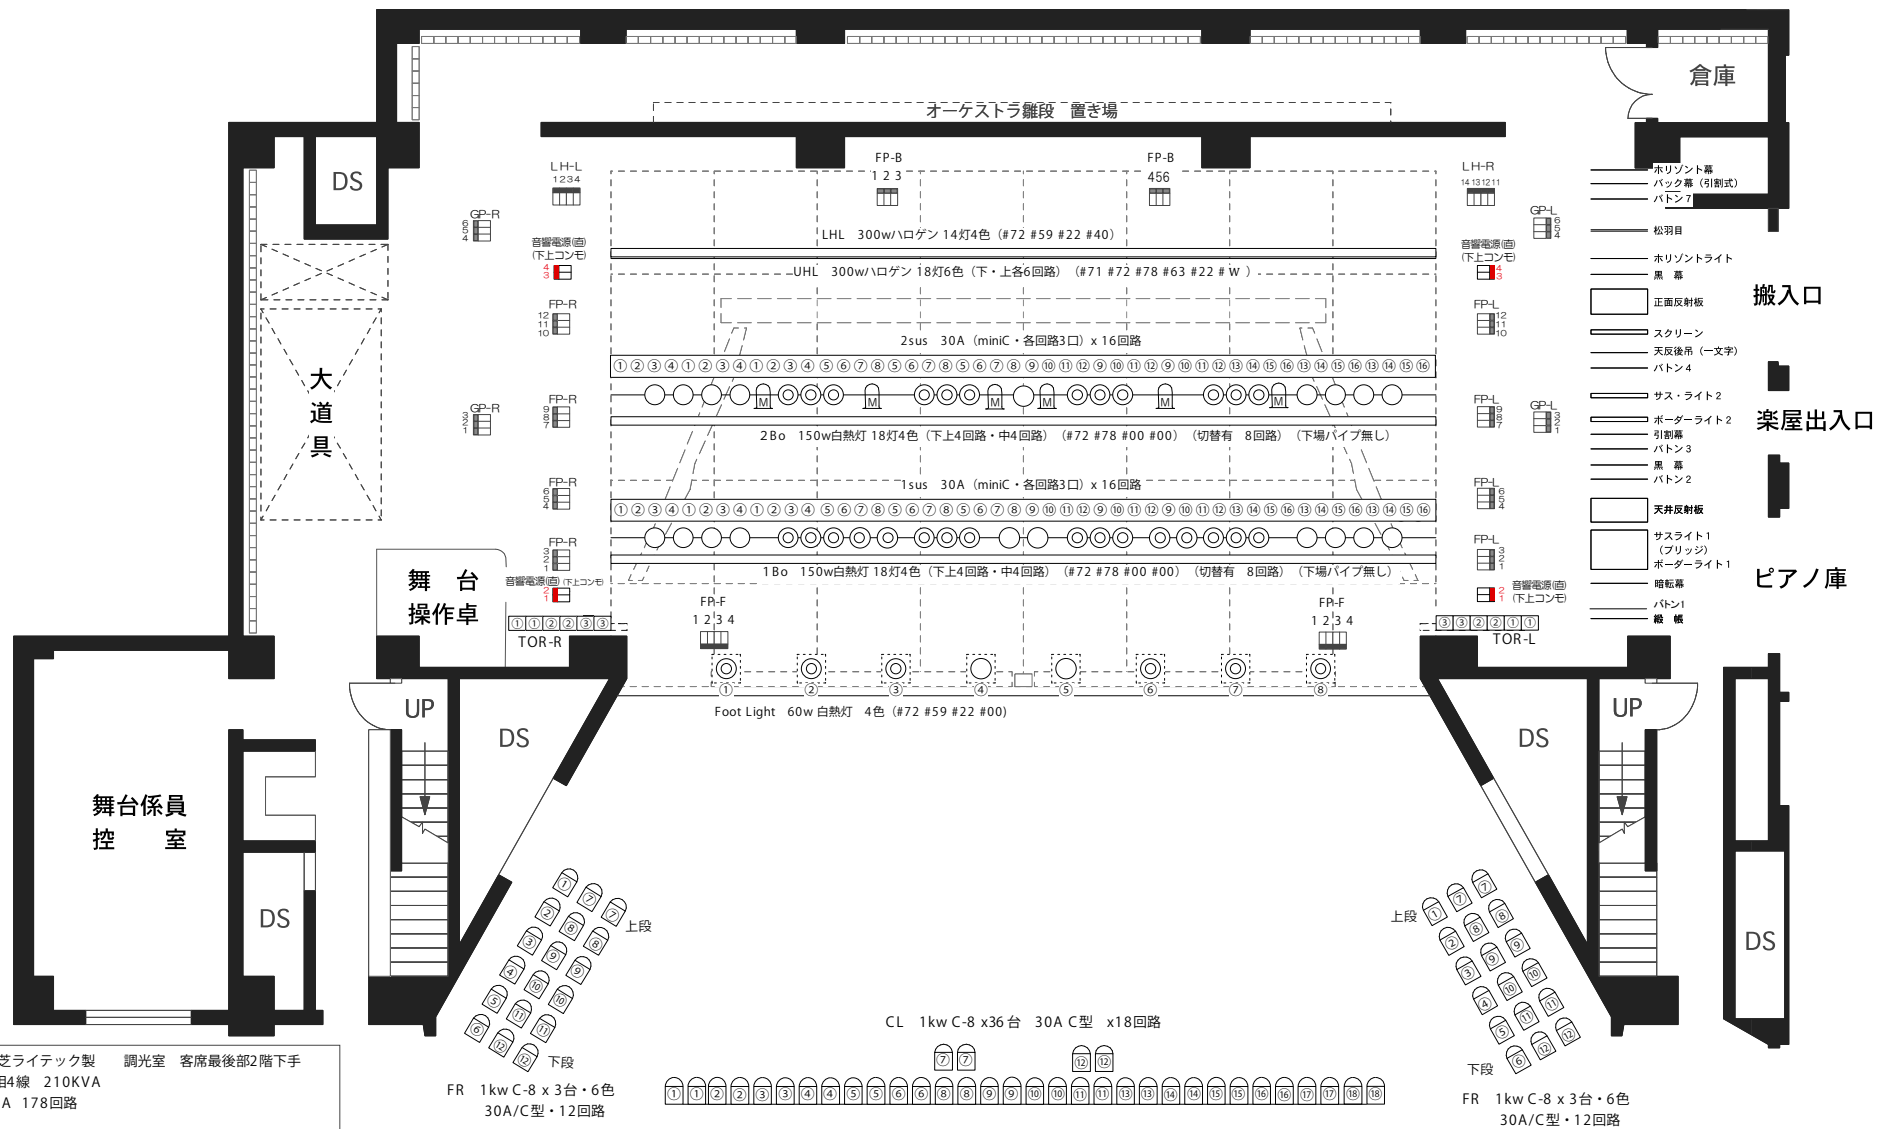

調光設備 東芝ライテック製 調光室 客席最後部2階下手  
 設備総容量 3相4線 210KVA  
 負荷回路数 30A 178回路

調光操作卓 LICSTAR-II  
 調光方式 位相制御方式  
 プリセットフェーダー数 80本x3段 (1/3段切替可)  
 サブマスター 20本x20ページ  
 (チャンネルマスター機能不可)  
 記憶シーン数 1000シーン (割込含む)  
 チェイス 50パターンx99ステップ  
 コモス 読込・書出可

2014.7.29 はまゆう会館

FR 1kw C-8 x 3台・6色  
 30A/C型・12回路

CL 1kw C-8 x36台 30A C型 x18回路

FR 1kw C-8 x 3台・6色  
 30A/C型・12回路

PIN SPOT  
 1kw Xenon x 2台  
 Pin Room 下上別  
 (客席最後部・調光室並び)